总图 SITE		结构 STRUCTURE		强电 ELECTRICITY		采暖通风空气调节 HVAC	
建筑 ARCHITECTURE		给水排水 PLUMBING		弱电 ELECTRICITY		动力 POWER	

建学建筑与工程设计所有限公司
出图专用章
工程设计证书（甲级）编号：A111010257
发证部门：中华人民共和国住房和城乡建设部

中华人民共和国一级注册结构工程师
姓　名：邹志新
注册号：1101025-S004
有效期：至2024年12月

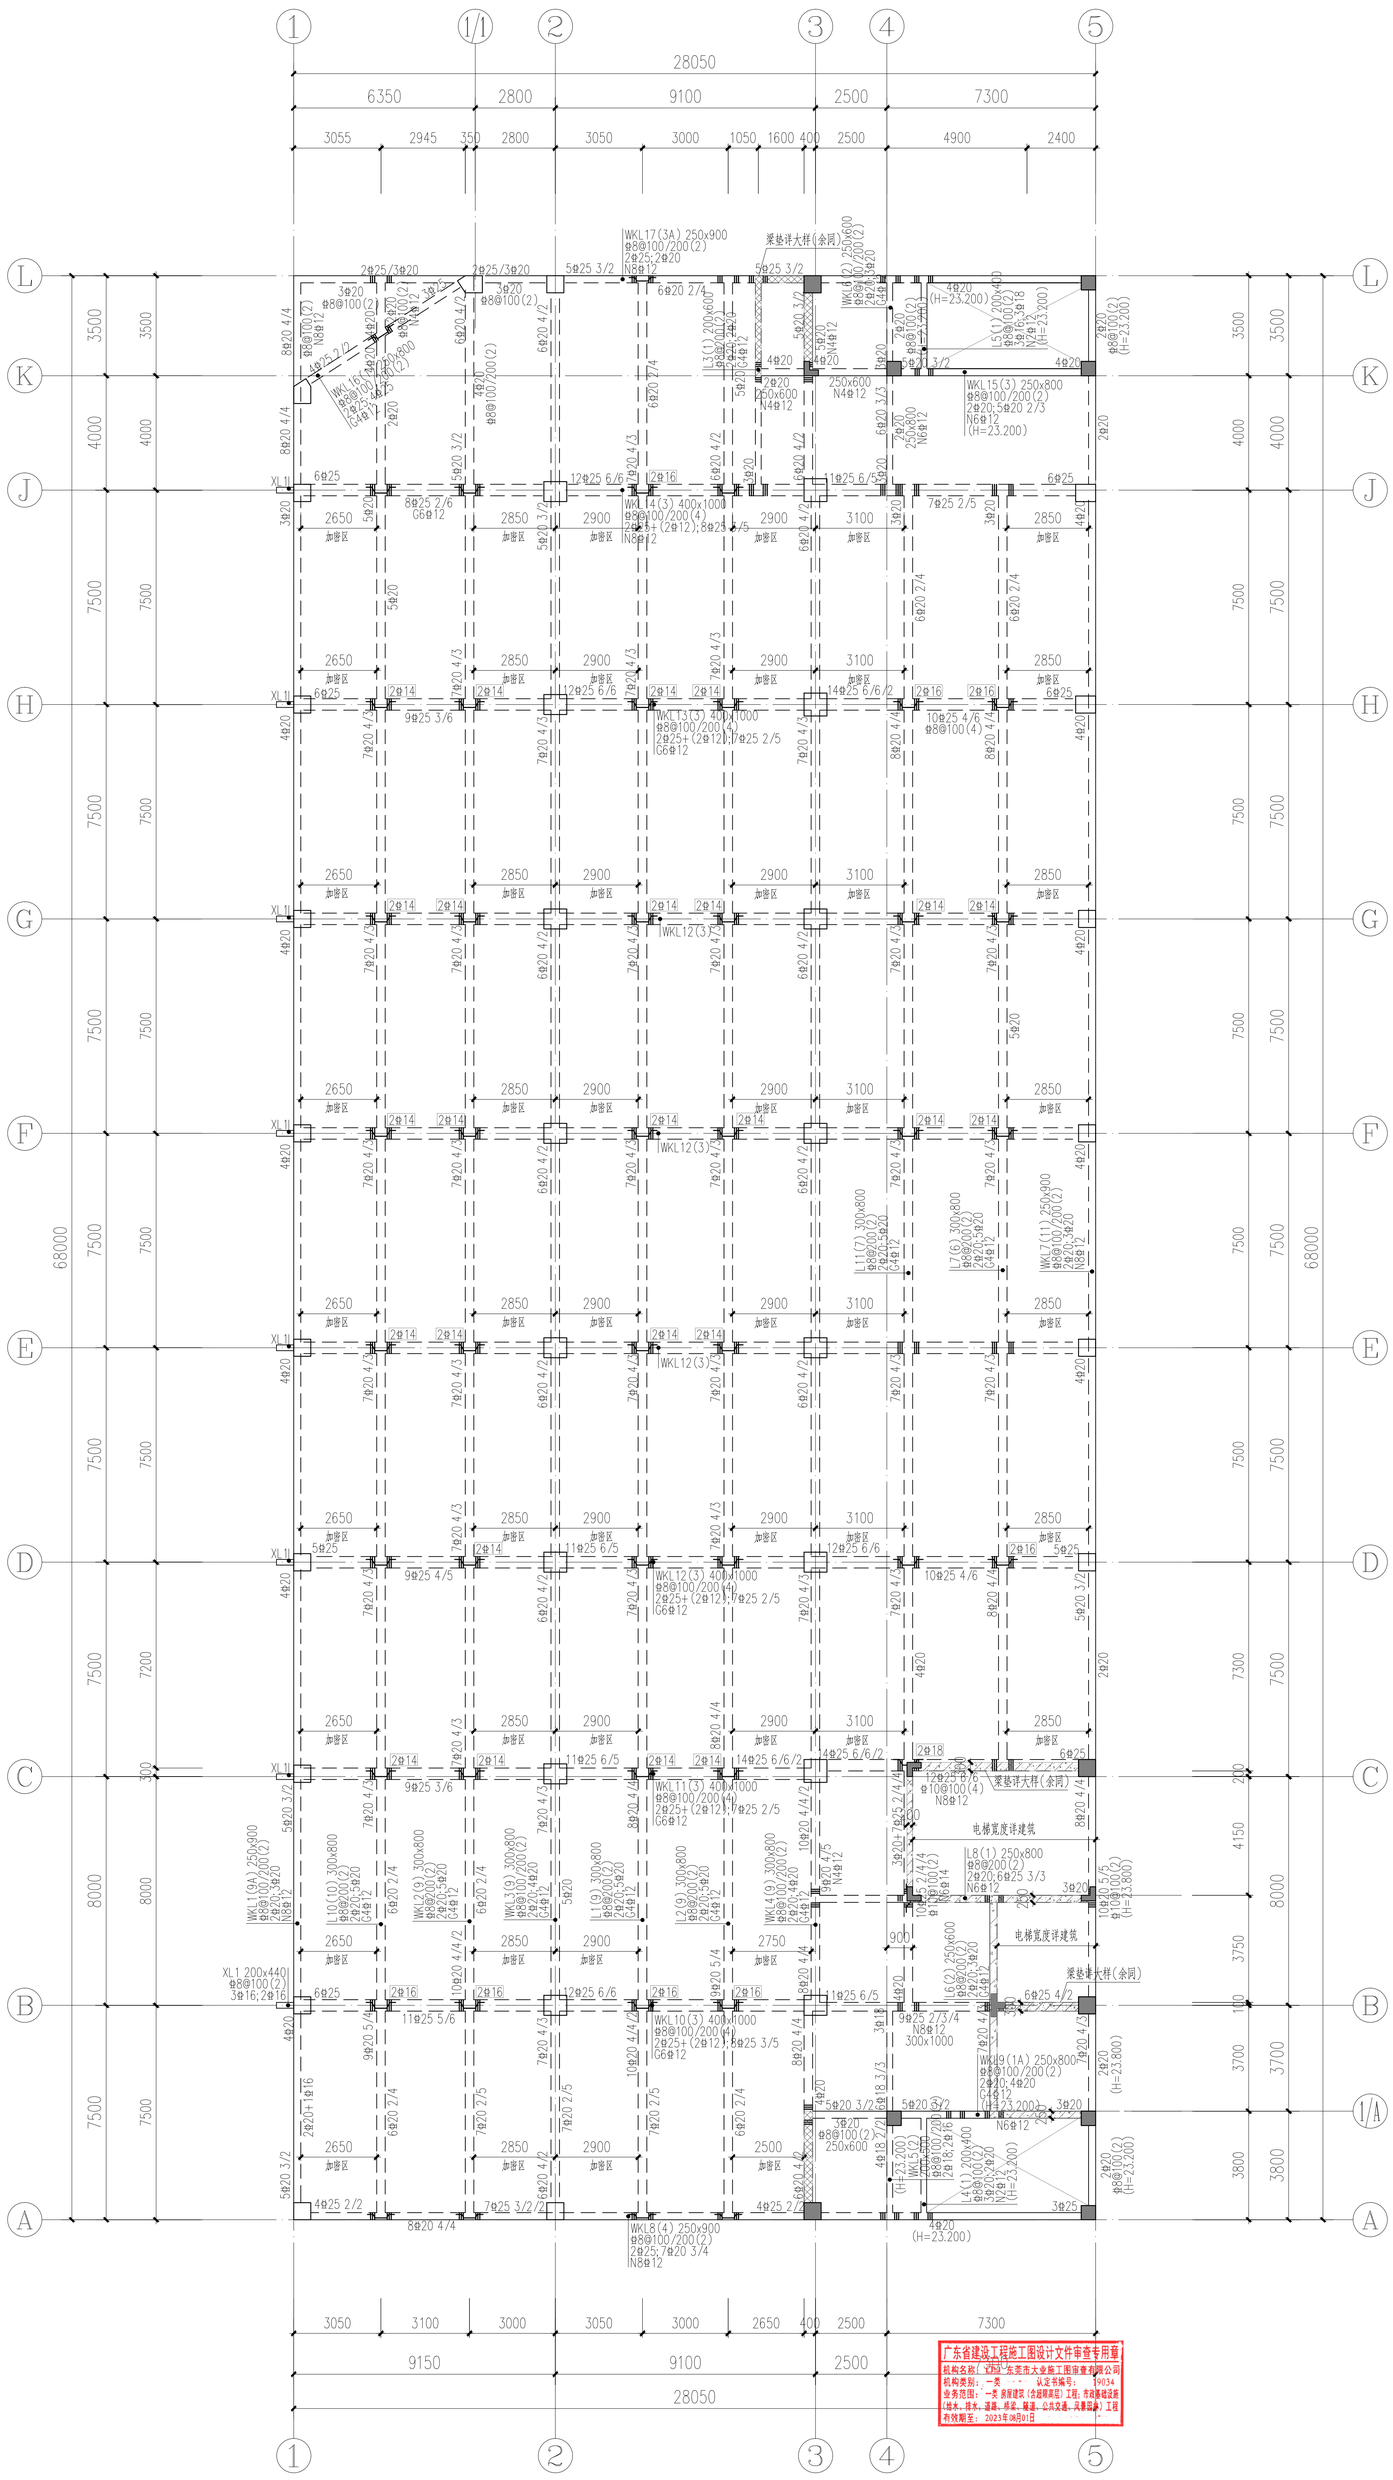



① 女儿墙大样 1:30

（未注明点筋为 Φ6@200）
（平面定位索引详建筑图）
尺寸以建筑图为准

屋面层梁结构图

1:150

出屋面	26.800		C35	C35
RF	23.100	3.70	C35	C35
4	18.900	4.20	C35	C35
3	12.700	6.20	C40	C35
2	6.500	6.20	C45	C35
1	-0.300	6.80	C45	C35
层号	楼层标高	层高	墙柱砼强度等级	梁板强度等级

结构层楼面标高
结构层高
上部结构嵌固部位：基础顶



梁垫大样一 1:30

未注明点筋为2Φ12
图中▨所示位置详以上大样



梁垫大样二 1:30

未注明点筋为2Φ12
图中▽所示位置详以上大样



LZa 1:10

说明：

1、梁、板混凝土强度等级详柱表；钢筋强度：HRB400E（Φ）。
2、图中梁面标高除注明外均随建筑找坡面。
3、本图未注明定位的梁均为梁中心线或边线与相应的轴线重合，或梁边与剪力墙（柱）边平；
　楼梁定位见楼梯大样。
4、集中力处设吊筋，除注明外，吊筋均为2Φ12，图中以 ⌣ 表示吊筋，
　并设密箍每侧 3个，间距50mm，直径同梁箍筋。图中2Φ12 所示位置为吊筋示意。
5、本图须结合建筑及其他各专业图纸一起施工，预留、预埋应在结构施工时进行，不得后凿。
6、本图梁配筋表示方法及构造要求参照国家建筑标准图集《16G101-1》。

建筑设计单位 ARCHITECTURE DESIGN
建学建筑与工程设计所有限公司
JIANXUE ARCHITECTURE & ENGINEERING DESIGN INS. CO., LTD.
工程设计证书<甲级>编号A111010257
No.A111010257 Class A of Architecture Design P.R.C
建设单位 CLIENT
东莞市荣津实业投资有限公司
合作设计单位 CO-OPERATED WITH

第一版			
第二版	深化设计		
第三版	供施工图审查	2022.04.25	
版本 REVISION	出图事由 COMMENTS	出版日期 ISSUE DATE	

工程名称 PROJECT NAME
常平环保专业基地A1-04地块
电子工业项目
工程编号 PROJECT NO. JXG-2022-04
项目名称 ITEM NAME
1号厂房

角色	姓名 NAME	签名 SIGNATURE
授权人 AUTHORIZED FOR ISSUE BY	彭国忠	
审核人 FINAL CHECKER	邹志新	
工程负责人 PROJECT PRINCIPAL	彭国忠	
专业负责人 CHIEF ENGINEER	邹志新	
校对人 APPROVED BY	魏芬芳	
设计人 DESIGNED BY	江威超	
制图人 DRAWN BY	江威超	

图名 DRAWING TITLE
屋面层梁结构图

设计阶段 STATUS 施工图 CONSTRUCTION WORKING DRAWING
专业 DISCIPLINE 结构 STRUCTURE
档案编号 ARCHIVES NO.
图号 DRAWING NO. JGS-01-10
比例 SCALE 详图例
单位出图专用章盖章 ACADEMIC SPECIAL SEAL
个人执业专用章盖章 PRIVATE PATENT SEAL

本图须加盖本公司出图签章，否则一律无效
DRAWING ARE INVALID WITHOUT SPECIAL SEAL FROM JX AEDI CO., LTD.
COPYRIGHT(C)2014,JXAEDI CO., LTD